

小型超声波 一体式气象站 (485型)

SN-*-FSXCS-N01

Ver 2.0



声明

1. 本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
2. 感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
3. 本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
4. 请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司



目录

第 1 章 产品简介	5
1.1 产品概述	5
1.2 功能特点	5
1.3 主要参数	5
1.4 系统框架图	8
1.5 产品选型	10
第 2 章 硬件连接	11
2.1 设备安装前检查	11
2.2 接口说明	11
2.2.1 传感器接线	11
2.3 安装方式	11
第 3 章 配置软件安装及使用	13
3.1 传感器接入电脑	13
3.2 传感器监控软件的使用	13
第 4 章 通信协议	15
4.1 通讯基本参数	15
4.2 数据帧格式定义	15
4.3 寄存器地址	16
4.4 通讯协议示例以及解释	17
第 5 章 常见问题及解决方法	18
第 6 章 注意事项	18
第 7 章 质保说明	19

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

该小型一体式气象站可广泛适用于环境检测，集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5 和 PM10、大气压力、光照、累计雨量于一体，设备采用标准 ModBus-RTU 通信协议，RS485 信号输出，通信距离最远可达 2000 米，可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等，也支持二次开发。

内置电子指南针选型的设备，安装时不再有方位的要求，只需保证水平安装即可。适用于海运船舶、汽车运输等移动场合的使用，安装时无方向要求。

该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

1.2 功能特点

本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线性度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

- 采用多采集装置一体式设计，安装方便；
- 风速风向采用超声波原理测量，无角度限制，360° 全方位，可同时获得风速、风向的数据；
- 噪声采集，测量精确，量程高达 30dB~120dB；
- PM2.5 和 PM10 同时采集，量程：0-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，分辨率 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达 $\pm 10\%$ ；
- 测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确；
- 宽范围 0-120kPa 气压量程，可应用于各种海拔高度；
- 雨量采用光学原理测量，整体易维护，不易落叶遮挡；
- 采用专用的 485 电路，通信稳定；
- 内置电子指南针的设备，安装时无方向要求，水平安装即可。

1.3 主要参数

直流供电（默认）	10-30VDC	
最大功耗	RS485 输出	0.7W
工作温度	风速风向	-40-80℃
	温湿度	-40-80℃
	大气压力	-40-80℃

	噪声	-40-80℃
	PM2.5	-20-60℃
	CO2	-10-60℃
	光照强度	-40-80℃
	太阳总辐射	-40-80℃
精度	风速 ²	±0.5+2%FS (60%RH,25℃)
	风向	±3° (60%RH,25℃)
	湿度	±3%RH(60%RH,25℃)
	温度	±0.5℃ (25℃)
	大气压力	±0.15kPa@25℃ 101kPa
	噪声	±0.5dB (在参考音准, 94dB@1kHz)
	PM2.5	颗粒物计数效率: 50%@0.3μm, 98%@≥0.5μm。 PM2.5 精度: ±3%FS (@100μg/m ³ 、 25℃、50%RH)
	CO2	±(50ppm+ 3%F · S) (25℃)
	光照强度	±7%(25℃)
	太阳总辐射	≤±3%@150W/m ²
量程	风速	0~40m/s, 启动风速为 0.5m/s
	风向	0~359°
	湿度	0%RH~99%RH
	温度	-40℃~+80℃
	大气压力	0-120kPa
	噪声	30dB~120dB
	PM10 PM2.5	0-1000μg/m ³
	CO2	0-5000ppm(有效量程: 400-5000ppm)
	光照强度	0~20 万 Lux
	太阳总辐射	0~1800W/m ²
长期稳定性	温度	≤0.1℃/y
	湿度	≤1%/y
	大气压力	-0.1kPa/y
	噪声	≤3dB/y
	PM10 PM2.5	≤1%/y


	CO2	≤1%/y
	光照强度	≤5%/y
	太阳总辐射	≤±3%
响应时间 ¹	风速	1s
	风向	1s
	温度	≤25s (1m/s 风速 ²)
	湿度	≤8s (1m/s 风速 ²)
	大气压力	≤2s
	噪声	≤3s
	PM10 PM2.5	≤90s
	CO2	≤90s
	光照强度	≤2s
	太阳总辐射	≤10s
光学雨量参数	典型精度	±5% (来自于实验室数据)
	分辨率	标准 0.1mm
	最大瞬时雨量	24mm/min
	感雨直径	6cm
防护等级	IP54	
输出信号	RS485(标准 ModBus 通讯协议)	

¹ 响应时间为 τ_{63} 时间。


² 风速是指传感器内部敏感材料处风速，测试环境风速为 10^{-2} m/ms 时，风向垂直于传感器采集口，传感器内部敏感材料处风速约为 1m/s。

以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。


壳体尺寸

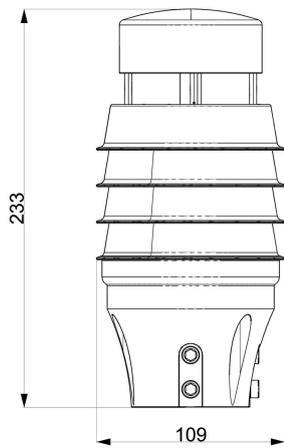


-3H 设备尺寸图 (单位: mm)

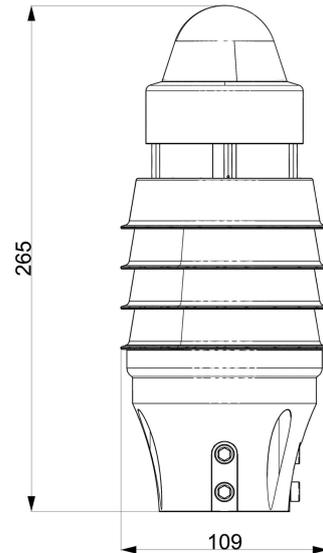

-3H 带光学雨量要素尺寸图 (单位: mm)

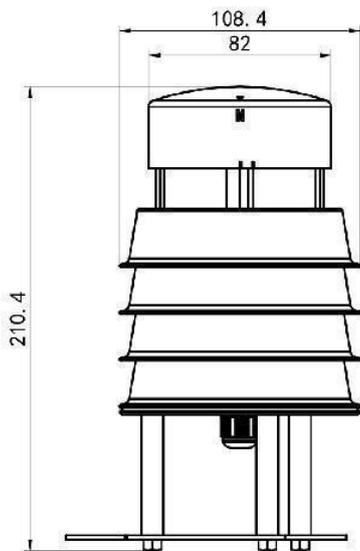

设备尺寸图 (单位: mm)

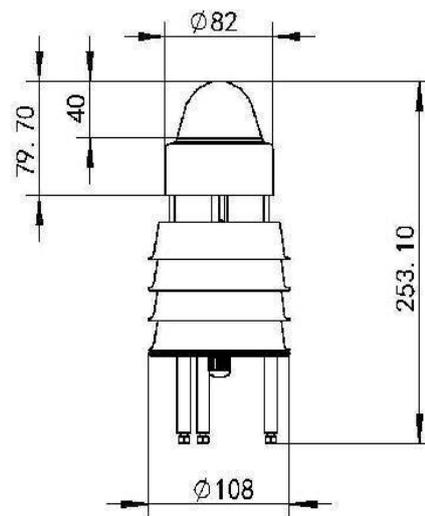


带光学雨量要素尺寸图 (单位: mm)

1.4 系统框架图


SIN 塞恩电子

单接

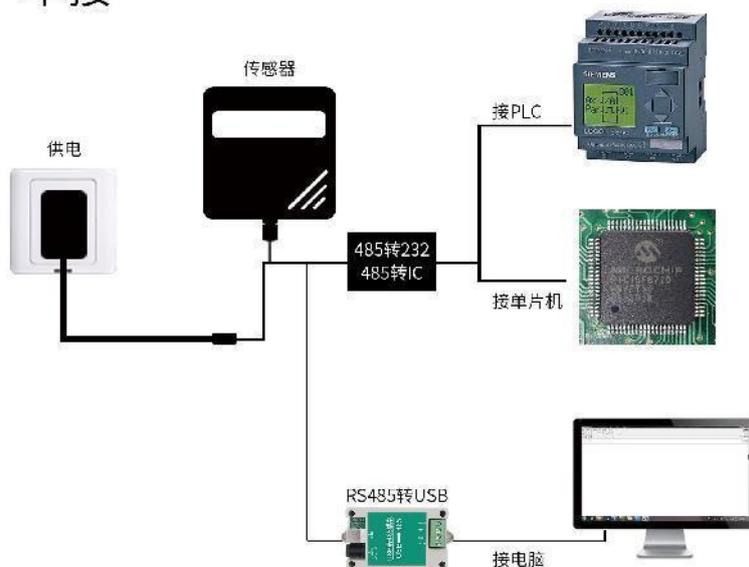

本产品也可以多个传感器组合在一条 485 总线使用，理论上一条总线可以接 254 个 485 传感器，另一端接入带有 485 接口的 PLC、通过 485 接口芯片连接单片机，或者使用 USB 转 485 即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试（在使用该配置软件时只能接一台设备）。

多接

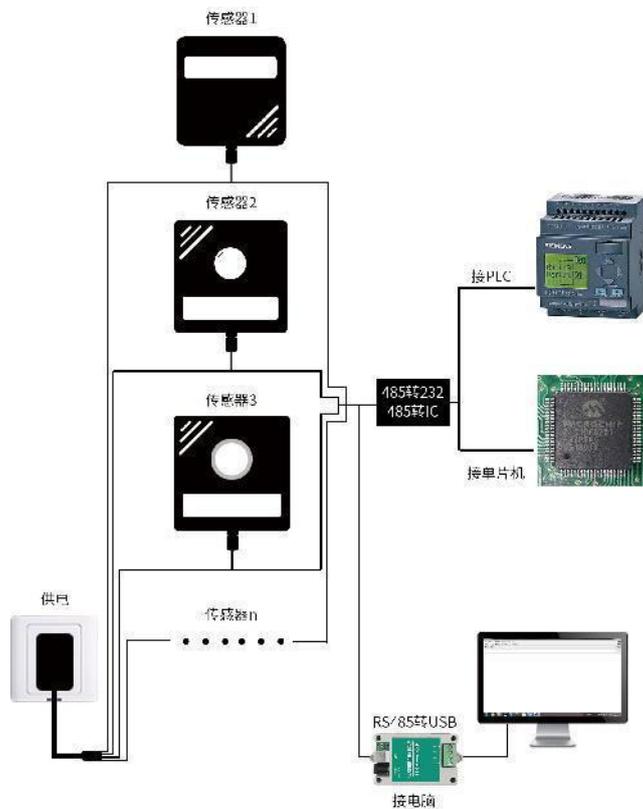

1.5 产品选型

SN-				公司代号	
	3003-			小型超声波一体式气象站壳体	
	3003H-			高级款外观	
		FSXCS-		超声波一体式气象站	
			N01-	485 通信（标准 ModBus-RTU 协议）	
				空	无内置电子指南针
				CP	内置电子指南针功能

第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 一体式气象站设备 1 台
- 合格证
- 70cm 防水对插线公头 1 根
- 白色托片 2 个、M4*10 螺丝螺母 2 个、M5*14 外六角螺丝 3 个（-3 选型配件）
- 六角扳手 1 个（-3H 选型配件）

2.2 接口说明

宽电压电源输入范围 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.2.1 传感器接线

	线色	说明
电源	棕色	电源正（10-30V DC）
	黑色	电源负
通信	黄色	485-A
	蓝色	485-B

2.3 安装方式



-3 型号安装方式



-3H 型号安装方式


第 3 章 配置软件安装及使用

我司提供配套的“485 参数配置软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

注意，使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传感器。

3.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。

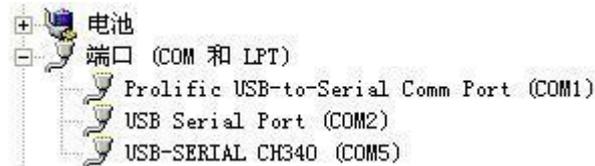

打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，双击打开即可。

如果在设备管理器中没有发现 COM 口，则意味您没有安装 USB 转 485 驱动（资料包中有）或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

3.2 传感器监控软件的使用

- ①、配置界面如图所示，首先根据 3.1 章节的方法获取到串口号并选择正确的串口。
- ②、点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s，默认地址为 0x01。
- ③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。
- ④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及 485 驱动安装情况。

请选择串口号: COM9 测试波特率

设备地址: 1 查询 设置

设备波特率: 4800 查询 设置

温度值: 查询

湿度值: 查询

水浸状态: 查询

断电状态: 查询

光照度: 查询 参数设定

CO₂ 查询 设置

通信输出延时: 设置

通信常开常闭设置: 设置

湿度上限: 设置

湿度下限: 设置

温度上限: 查询 设置

温度下限: 查询 设置

湿度回差: 查询 设置

温度回差: 查询 设置

湿度偏差: 查询 设置

温度偏差: 查询 设置

液晶控制模式: 液晶控制模式设置

无线温湿度变送器参数设置: 无线参数设置

测试结果

设备地址: 1 波特率: 4800

确定

第 4 章 通信协议

4.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

4.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低字节	校验码高字节
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	数据二区	数据 N 区	校验码低字节	校验码高字节
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

4.3 寄存器地址

寄存器中的内容如下表所示（支持03/04功能码）：

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	支持功能码	定义说明
500	40501	风速值	0x03/0x04	实际值的 10 倍
501	40502	风力	0x03/0x04	实际值 (当前风速对应的风级值)
502	40503	风向 (0-7 档)	0x03/0x04	实际值 (正北方向为 0, 顺时针增加数值, 正东方为 2)
503	40504	风向 (0-360°)	0x03/0x04	实际值 (正北方向为 0° 顺时针增加度数, 正东方为 90°)
504	40505	湿度值	0x03/0x04	实际值的 10 倍
505	40506	温度值	0x03/0x04	实际值的 10 倍
506	40507	噪声值	0x03/0x04	实际值的 10 倍
507	40508	PM2.5 值 (若选 CO2 类型设备则此寄存器为 CO2 值)	0x03/0x04	实际值
508	40509	PM10 值	0x03/0x04	实际值
509	40510	大气压值 (单位 kPa,)	0x03/0x04	实际值的 10 倍
510	40511	20W 的 Lux 值高 16 位值	0x03/0x04	实际值
511	40512	20W 的 Lux 值低 16 位值	0x03/0x04	实际值
512	40513	20W 光照值 (单位: 百 Lux)	0x03/0x04	实际值
513	40514	光学雨量雨量值 (单位: mm)	0x03/0x04	实际值的 10 倍
514	40515	电子指南针角度	0x03/0x04	实际值的 100 倍
515	40516	太阳总辐射值	0x03/0x04	实际值

校准寄存器

寄存器地址	内容	支持功能码	定义说明
6000 H	小型超声波风向偏移寄存器	0x06	0 代表正常方向 1 代表方向偏移 180°
6001 H	小型超声波风速调零寄存器	0x06	写入 0xAA，等待 10s 后，设备调零
6002 H	光学雨量调零寄存器	0x06	写入 0x5A，雨量值调零
6003 H	光学雨量灵敏值	0x06	默认为 11 H，改小后可增加雨量灵敏度

4.4 通讯协议示例以及解释

4.4.1 举例：读取变送器设备（地址 0x01）的实时风速值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x01 0xF4	0x00 0x01	0x C4	0x04

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	风速值	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x7D	0x78	0x65

实时风速计算：

风速：007D (十六进制)= 125 => 风速 = 12.5 m/s

4.4.2 举例：读取变送器设备（地址 0x01）的风向值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x01 0xF6	0x00 0x01	0x65	0xC4

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	风向值	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x02	0x39	0x85

风向计算：

风向：0002 (十六进制)= 2 => 风向 = 东风

4.4.3 举例：读取变送器设备（地址 0x01）的温湿度值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x01 0xF8	0x00 0x02	0x44	0x06

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

地址码	功能码	有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度：当温度低于0℃时以补码形式上传

0xFF9B (十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度：

0x0292(十六进制)=658=> 湿度 = 65.8%RH

第 5 章 常见问题及解决方法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因：

- 1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。
- 2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。
- 3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。
- 5)485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- 6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。
- 7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 8)设备损坏。

注意:为保证设备精度请定期清理设备的测量区下平面,保持清洁无堆积灰尘或其他异物。

第 6 章 注意事项

1) 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2) 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

3) 本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。

第 7 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。