

ModBusTCP型 温湿度变送器

SN-3006-WS-ETH-6

Ver 2.0



声明

- 1.本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
- 2.感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
- 3.本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
- 4.请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 产品选型	5
第 2 章 硬件连接	6
2.1 设备安装前检查	6
2.2 接口说明	6
2.3 安装方式	6
2.4 面板说明	7
第 3 章 配置软件使用说明	8
3.1 搜索连接设备	9
3.2 网络参数设置	9
3.3 设备参数设置	10
第 4 章 系统菜单与设置	11
4.1 按键功能说明	11
4.2 按键操作简介	12
4.3 功能显示项目说明	12
第 5 章 通信例程	17
5.1 寄存器地址	17
5.2 举例说明	17
第 6 章 设备组态	17
第 7 章 注意事项	18
第 8 章 质保说明	18

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

SN-3006-WS-ETH-6 系列 ModBus-TCP 型号产品可采集温湿度数据并通过 ModBus-TCP 方式上传到服务器。本系列产品充分利用已架设好的以太网通讯网络实现远距离的数据采集和传输，实现温湿度数据的集中监控。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。

产品采用大屏液晶显示，具有温湿度上下限双控，限值自由设置，温度、湿度凭密码校准，网口数据传输等功能，内部集成报警功能模块（蜂鸣器或继电器），可实现高、低温报警和高、低湿报警。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。

本系列产品在机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等领域广泛应用。

1.2 功能特点

- 瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，探头可外延，探头线最长可达 30 米
- 通过 ModBus-TCP 方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信
- 支持动态域名解析 DNS
- 设备参数通过网口配置，简单方便
- 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置
- 具有 2 路继电器，可任意关联报警事项输出（选配）
- 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配）
- 设备适应 DC7~30V 宽电压供电

1.3 主要参数

供电	DC 7~30V	
功耗	0.8W	
通信接口	RJ45 网口，支持:ModBus-TCP 数据上传，支持静态 IP 地址、DHCP IP 地址自动获取功能、支持跨网关、DNS 域名解析	
精度	湿度	±3%RH(60%RH,25℃)
	温度	±0.5℃ (25℃)
变送器电路工作温度	-20℃~+60℃，0%RH~80%RH	
探头工作温度	默认-40℃~+80℃，其他量程可定制	
探头工作湿度	0%RH-100%RH	
温度显示分辨率	0.1℃	

湿度显示分辨率	0.1%RH	
温湿度刷新时间	1s	
长期稳定性	湿度	≤1%RH/y
	温度	≤0.1°C/y
响应时间 ¹	温度	≤25s (1m/s 风速 ²)
	湿度	≤8s (1m/s 风速 ²)

¹ 响应时间为 τ_{63} 时间。

² 风速是指传感器内部敏感材料处风速，测试环境风速为 10^{-2} m/ms 时，风向垂直于传感器采集口，传感器内部敏感材料处风速约为 1m/s。

产品尺寸：



1.4 产品选型

PR-				公司代号
	3006-			大液晶壳
		WS-	温湿度变送、传感器	
			ETH-	网口
			4-	内置精装探头
			5-	外延精装探头
			6-	外延防水探头
			B-	外延宽温探头
			ModBusTCP-	ModBus-TCP 信号输出

						R02	带两路继电器输出
						空	无继电器输出


第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 温湿度变送器设备 1 台
- 合格证、保修卡等
- 壁挂扣 1 对、膨胀塞 2 个、自攻丝 2 个、沉头螺钉 2 个
- 网线 1 根（1 米）
- 声光报警器（选配）

2.2 接口说明

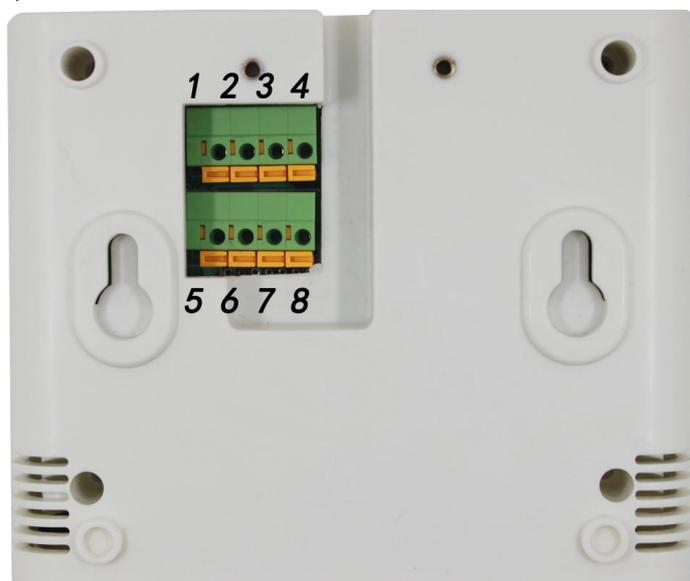

序号	说明	序号	说明
1	电源正（7~30V DC）	5	保留
2	电源负	6	
3	第一路继电器常开点 （选配）	7	第二路继电器常开点 （选配）
4		8	

特别说明：

- 1) 电源插孔供电或免螺丝端子处供电均可。
- 2) 两路继电器为常开触点输出，可任意关联报警事项，具体见说明书按键设置部分。


2.3 安装方式

SIN 塞恩电子

为方便现场施工，我司提供了两种设备安装方式：

1) 葫芦孔安装

说明：在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝，壁挂方式挂接到葫芦孔。

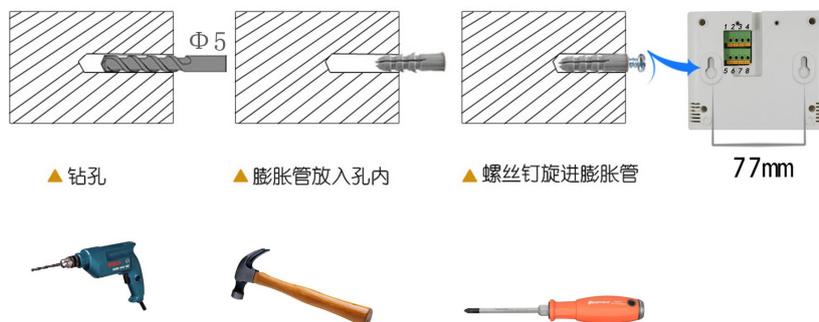


2) 壁挂扣安装

说明：挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上，另一面使用螺丝钉安装到设备上，然后将两部分挂到一起即可。



2.4 面板说明




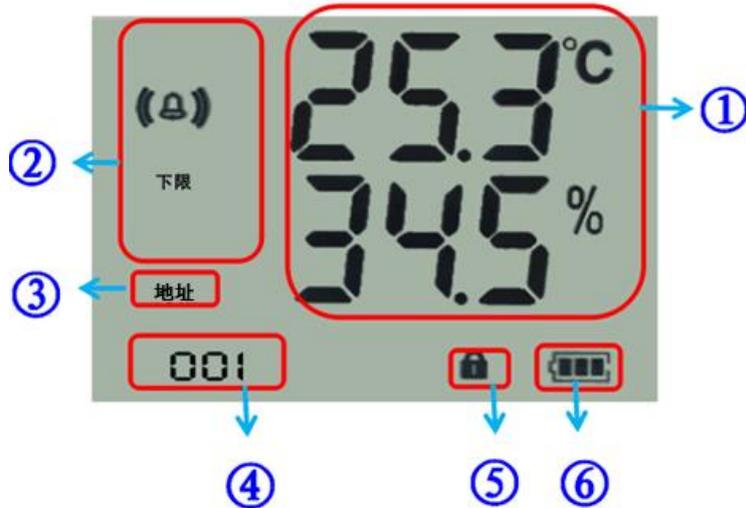

序号	说明
①	实时温湿度显示
②	温度或湿度报警提示
③	网络通信断开提示
④	设备地址
⑤	是否处于参数修改模式的提示
⑥	剩余电量显示，外延电源款产品显示电量满


第 3 章 配置软件使用说明

首先把设备上电，用网线连接到配置电脑，双击打开配置软件，软件界面如下：

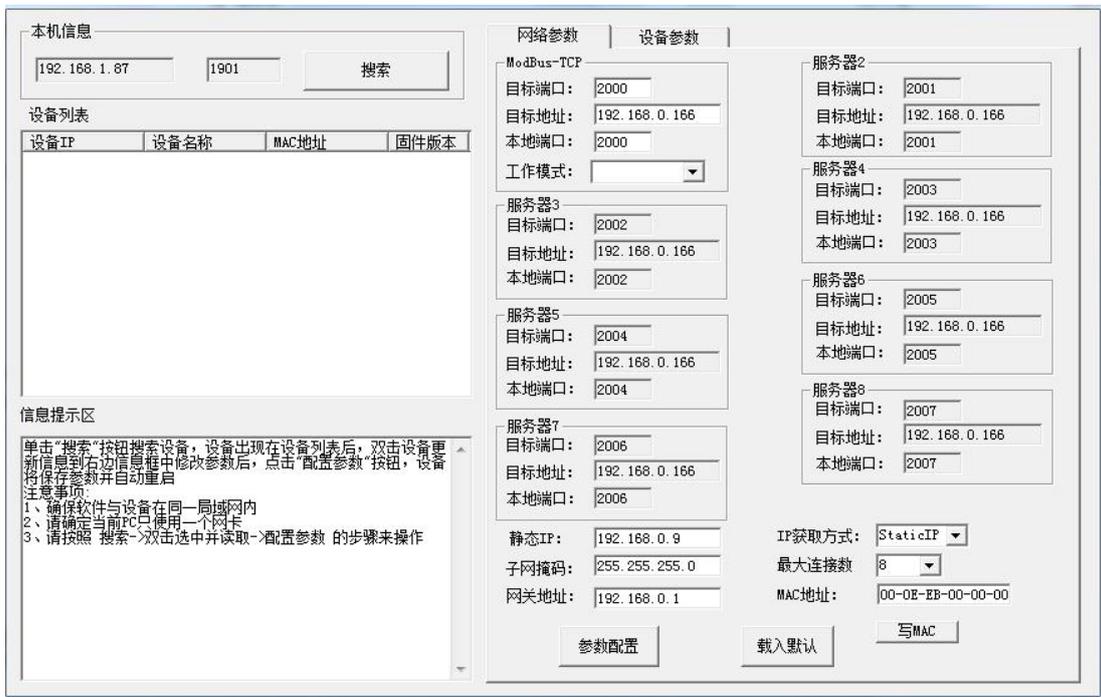


3.1 搜索连接设备

单击搜索按钮，便可将局域网内的所有 ModBus-TCP 系列产品搜索到并且在列表中显示，双击搜索到的设备，右侧信息栏中会更新设备的网络参数配置情况，如果搜索到多台设备，可通过双击列表中不同的设备来选中。同时信息提示区里会提示操作是否正常或提示正在进行某项操作。

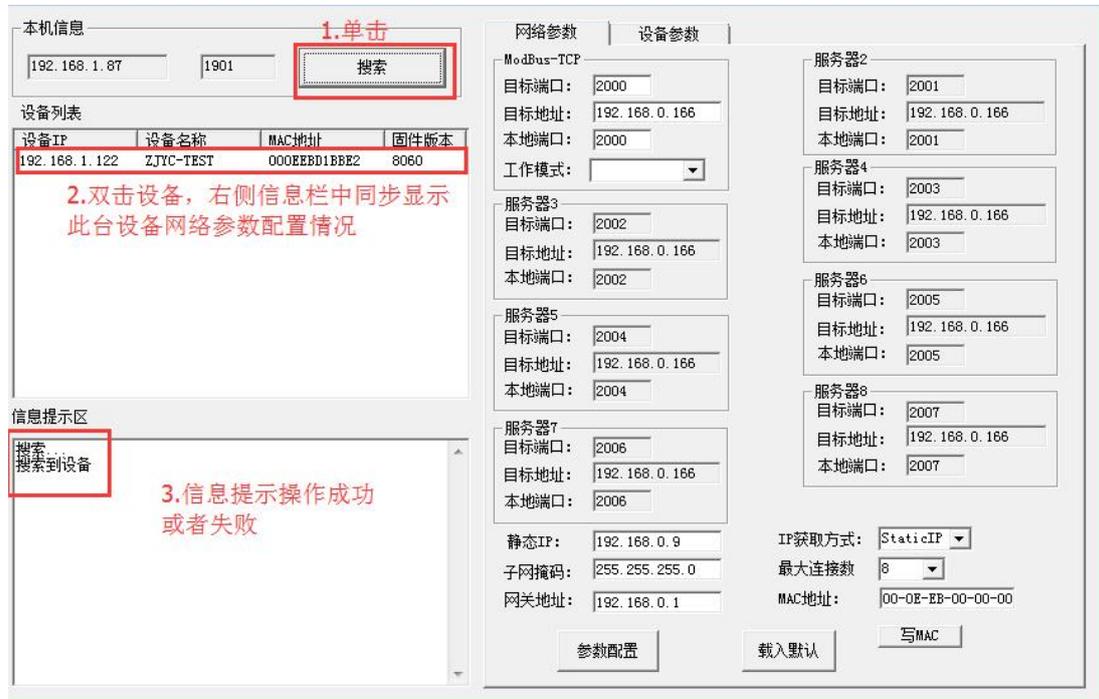

3.2 网络参数设置

当设备通过网口将数据上传至监控平台时，只需根据实际情况填写 ModBus-TCP 栏中的信息。

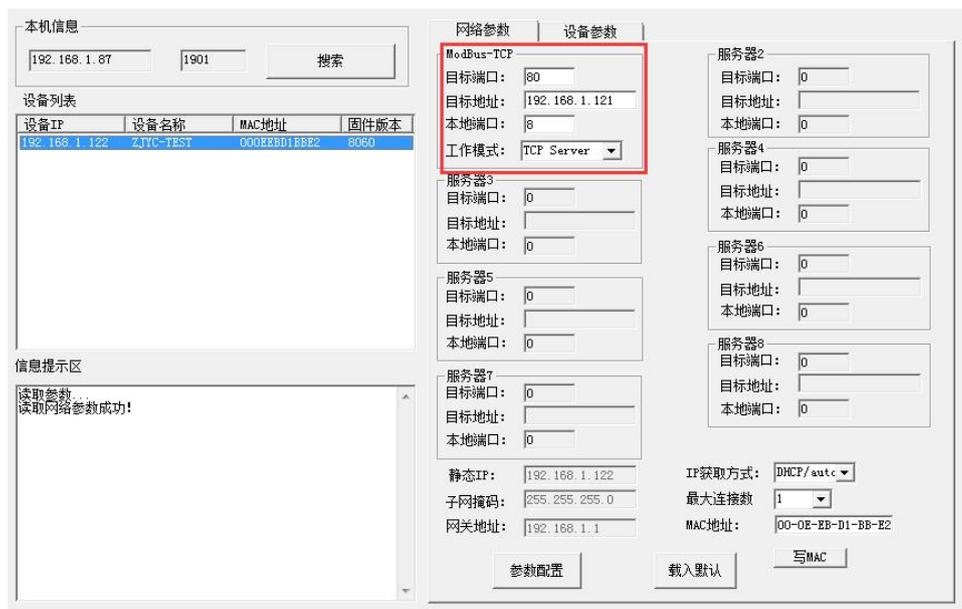

目标参数设置:

SIN 塞恩电子

工作模式选择 TCP server 时:

目标端口: 参数在此模式下不影响通讯, 默认即可

目标地址: 参数在此模式下不影响通讯, 默认即可

本地端口: 填写设备本地端口 (必填)

工作模式: 选择 TCP server 模式

工作模式选择 TCP client 时:

目标端口: 填写服务机端口 (必填)

目标地址: 填写服务机地址 (必填)

本地端口: 参数在此模式下不影响通讯, 默认即可

工作模式: 选择 TCP client 模式

本地参数设置:

The screenshot displays the configuration interface for a device, divided into several sections:


- 本机信息 (Local Information):** Includes fields for IP address (192.168.1.87) and port (1901), with a search button.
- 设备列表 (Device List):** A table with columns for Device IP, Device Name, MAC Address, and Firmware Version.
- 网络参数 (Network Parameters):** Contains ModBus-TCP settings: Target Port (80), Target Address (192.168.1.121), Local Port (8), and Work Mode (TCP Server).
- 服务器配置 (Server Configuration):** Multiple sections for Servers 2 through 8, each with fields for Target Port, Target Address, and Local Port.
- 静态IP配置 (Static IP Configuration):** A red-bordered box containing: Static IP (192.168.1.122), Subnet Mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.1), IP Acquisition Method (DHCP/auto), Max Connections (8), and MAC Address (00-0E-EB-D1-BB-E2).
- 操作按钮 (Action Buttons):** Includes '参数配置' (Configure Parameters), '载入默认' (Load Default), and '写MAC' (Write MAC).

IP 获取方式: 若选择“StaticIP”静态 IP 方式, 则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址, 都需要手动配置; 若选择动态分配 IP 功能, 只需要设置“DHCP/autoIP”模式即可, 此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址。

静态 IP、子网掩码、网关地址: IP 获取方式设置为“StaticIP”时, 需要手动设置。

3.3 设备参数设置

点击“读取设备参数”按钮将设备参数读取到界面, 修改设备参数后, 点击“配置设备参数”按钮将参数下载到设备中。右侧信息提示区域显示是否读取成功与是否下载成功。

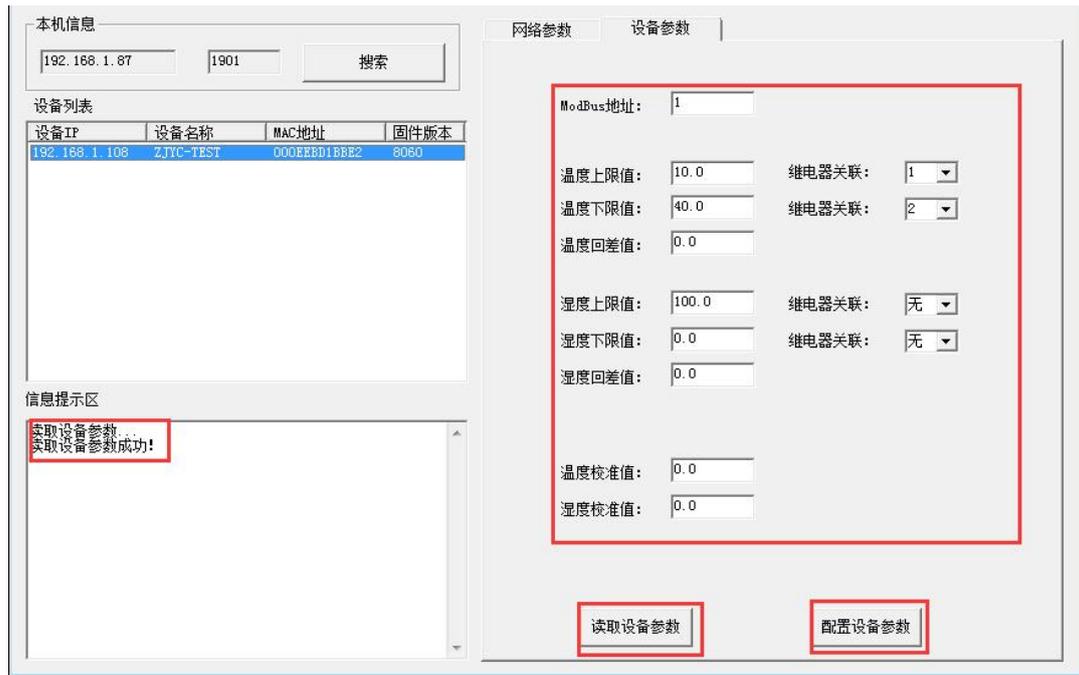

ModBus 地址：设备唯一地址。不可在同一局域网内与其他设备地址冲突。

温度（湿度）上限值：设置设备温湿度的上限值

温度（湿度）下限值：设置设备温湿度的下限值

温度（湿度）回差值：设置设备温湿度的回差值

继电器关联：若设备配有继电器，可关联温湿度的上下限值到继电器

温度（湿度）校准值：温湿度在此可进行校准

第 4 章 系统菜单与设置



4.1 按键功能说明



按键	功能	说明	按键操作方式
	清除键	●进行参数设置时退出操作	短按
	返回键	●界面设置或查看时返回主菜单	短按
	增加键	●菜单查看时前翻页按键	短按
	前翻页	●参数修改时数据增加按键	短按
	打开	●在主界面打开报警的快捷键	长按
	后翻页	●菜单查看时前翻页按键	短按
	减少键	●参数修改时数据减小按键	短按
	关闭	●在主界面关闭报警的快捷键	长按
	菜单键	●进入设置界面的菜单选择键	短按
	移位键	●参数修改时的移位键	短按
	确认键	●参数修改完成后的确认键	长按

4.2 按键操作简介

- 1) 短按  进入密码输入界面，短按 、、 可进行密码输入（默认密码 888），输入完成后再次长按  键，3s 后进入设置主菜单，密码错误将返回主菜单。
- 2) 进入设置主菜单后，可短按  或  前后翻页，短按  进入参数设置界面。
- 3) 短按 、、 可修改参数，参数修改完成后长按 ，参数闪烁 3s 自动保存。
- 4) 设置过程按  可放弃本次设置，再按  回到主界面。

4.3 功能显示项目说明

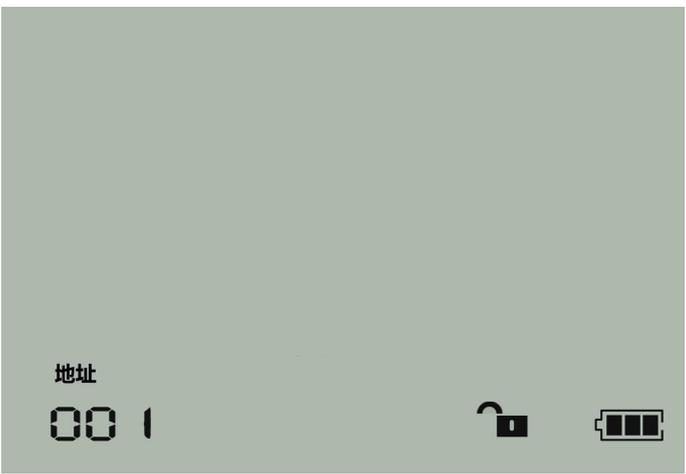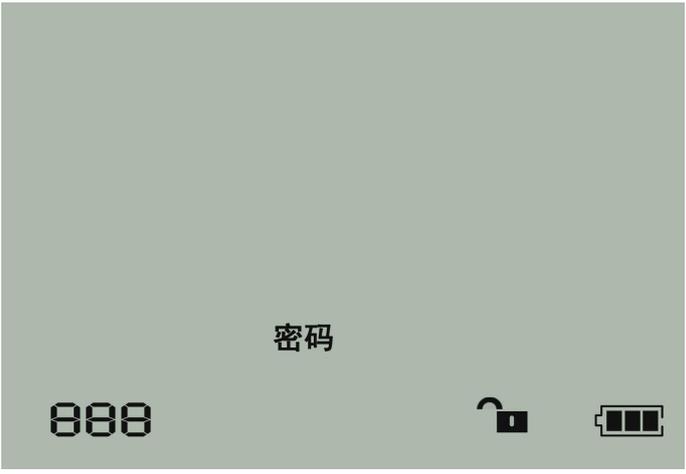显示项目	功能	范围及说明	默认
	地址	001~255	00 1
	密码	0~999	88 8

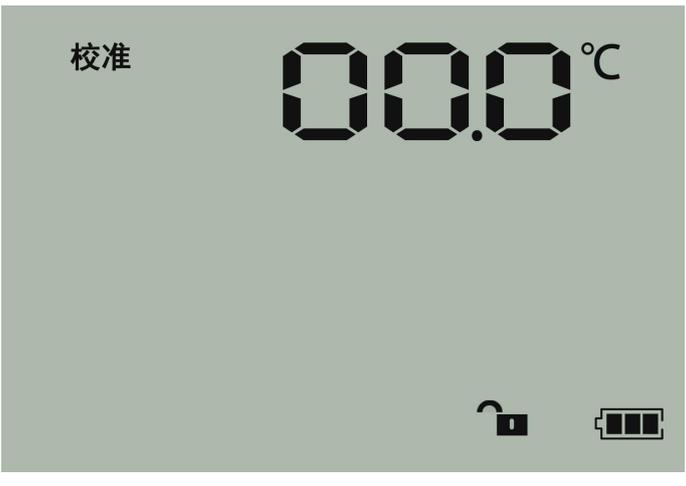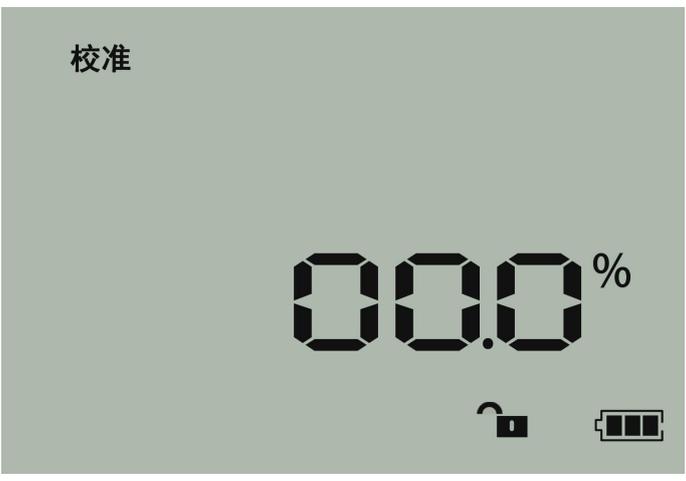 <p>校准</p> <p>00.0 °C</p>	<p>温度校准值</p>	<p>-100~+100</p>	<p>0</p>
 <p>校准</p> <p>00.0 %</p>	<p>湿度校准值</p>	<p>-100~+100</p>	<p>0</p>
 <p>上限</p> <p>70.3 °C</p>	<p>温度上限报警值</p>	<p>-100~+199</p>	<p>100</p>

	湿度上限报警值	0~100	10 0
	温度下限报警值	-100~+199	0
	湿度下限报警值	0~100	0

	温度报警回差值	0~120	0
	湿度报警回差值	0~100	0
	温度上限关联继电器编号	1~2 1: 代表此报警项关联到第一路继电器 2: 代表此报警项关联到第二路继电器 当温度超过上限, 与上限关联的继电器闭合	1

 <p>下限</p>	<p>温度下 限关联 继电器 编号</p>	<p>1~2 1: 代表此报警项 关联到第一路继 电器 2: 代表此报警项 关联到第二路继 电器 当温度低于下限, 与下限关联的继 电器闭合</p>	<p>1</p>
 <p>上限</p>	<p>湿度上 限关联 继电器 编号</p>	<p>1~2 1: 代表此报警项 关联到第一路继 电器 2: 代表此报警项 关联到第二路继 电器 当湿度超过上限, 与上限关联的继 电器闭合</p>	<p>1</p>
 <p>下限</p>	<p>湿度下 限关联 继电器 编号</p>	<p>1~2 1: 代表此报警项 关联到第一路继 电器 2: 代表此报警项 关联到第二路继 电器 当湿度低于下限, 与下限关联的继 电器闭合</p>	<p>1</p>

第 5 章 通信例程

5.1 寄存器地址

寄存器说明	寄存器地址（16 进制）
当前湿度	0*0000
当前温度	0*0001
温度上限值	0*0030
温度下线值	0*0031
温度回差值	0*003A
温度校准值	0*0032
湿度上限值	0*0033
湿度下限值	0*0034
湿度回差值	0*003B
湿度校准值	0*0035

5.2 举例说明

MBAP 报文头：事务处理标识：2 个字节；协议标识符：2 个字节；字节长度：2 个字节

数据传送方式：TCP 传送

地址：设备当前地址

校验码：无

注意：温湿度通过 TCP 软件读取时，数据扩大 10 倍。

举例：

使用 TCP 调试软件读取当前温湿度（使用 16 进制发送，16 进制接收）：

发送指令码：

MBAP 报文头	地址	功能码	起始地址	寄存器长度
00000000000006	01	03	00 00	00 02

接收指令码：

MBAP 报文头	地址	功能码	返回有效字节数	湿度	温度
00000000000007	01	03	04	01F5	00FD

湿度：01F5（16 进制）→501（十进制）=50.1%RH

温度：00FD（16 进制）→253（十进制）=25.3℃

第 6 章 设备组态

设备能接入所有 ModBus-TCP 协议的组态中，例如昆仑通态、组态王。

第 7 章 注意事项

1) 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2) 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

3) 本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。

第 8 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。